

TVIRTINU:
UAB „Palangos vandenys“ direktorius
V. B.

Projektuotojas:	Antanas Žutautas Individualios veiklos pažyma 2004-01-06 Nr.(20.30)-M2-177
Užsakovas/statytojas:	UAB „Palangos vandenys“, į k. 152447391
Statinio projekto pavadinimas:	„Inžinerinių tinklų grupės, nuotekų šalinimo tinklų (Un. Nr. 4400-5020-2196) rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, Ganyklų g. 21, Palangoje, projektas“
Statinio projekto dalis:	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo
Statybos rūšis:	Rekonstravimo, nauja statyba
Statinių kategorija:	Ypatingieji statiniai
Statinių paskirtis:	Nuotekų šalinimo tinklai
Stadija:	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Statinio projekto Nr.	24/12/06-PP-VN
Projekto laidos žymuo	0
Projekto vadovas At. Nr. 31014	Antanas Žutautas 
VN projekto dalies vadovas At. Nr. 31014	Antanas Žutautas 

Palanga, 2024 m

Statinio projekto dokumentų sudėties žiniaraštis

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
a	b	c	d	e
TEKSTINIAI DOKUMENTAI				
	1	0	Antraštinis lapas	
24/12/06-PP-VN-DSŽ	1	0	Statinio projekto dokumentų žiniaraštis	
	2	0	Statinio projekto techninė užduotis	
	1	0	Kvalifikacijos atestatas Nr. 31014	
	2	0	UAB "Palangos vandenys" 2024-07-25 prisijungimo sąlygos Nr. 185/24	
	6	0	Specialieji reikalavimai	
	2	0	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas	
24/12/06-PP-VN-BSR	1	0	Bendrieji statinio rodikliai	
24/12/06-PP-VN-AR	6	0	Aiškinamasis raštas	
24/12/06-PP-VN-BTS	3	0	Bendrosios techninės specifikacijos	
24/12/06-PP-VN-TS	4	0	Techninės specifikacijos	
24/12/06-PP-VN-SPŽ	2	0	Statybos produktų žiniaraštis	
GRAFINIAI DOKUMENTAI				
24/12/06-PP-VN-01	1	0	Sklypo planas su vandentiekio ir nuotakyno tinklais	
24/12/06-PP-VN-02	1	0	Buitinio ir lietaus nuotakyno išilginiai pjūviai	
PRIDEDAMI DOKUMENTAI				
	1	0	Topografinis planas	
	1	0	Sutikimas dėl apsaugos zonų	
	1	0	Individualios veiklos pažyma Nr.(20.30)-M2-177	

Dokumento žymuo	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24/12/06-PP-VN-DSŽ	1	1	0

TVIRTINU:

UAB „Palangos vandenys“ direktorius
V. B

STATATINIO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

Palanga
2024-12-28

1. Informacija apie projektą:

- a. projektas: „Inžinerinių tinklų grupės, nuotekų šalinimo tinklų (Un. Nr. 4400-5020-2196) rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, Ganyklų g. 21, Palangoje, projektas“
- b. projekto dalis: vandentiekio, nuotekų šalinimo;
- c. projekto rengimo etapas: projektiniai pasiūlymai;
- d. projekto laida 0;
- e. užsakovas: UAB „Palangos vandenys“.

2. Projektavimo darbų programinė užduotis ir esminės projektavimo sąlygos:

- a. parengti lauko nuotekų šalinimo tinklų projektinius pasiūlymus;
- b. parengti lauko nuotekų šalinimo tinklų techninį darbo projektą;
- c. rengiant vandentiekio ir nuotekų šalinimo projektą vadovautis 2024-12-27 UAB „Palangos vandenys“ išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. 316/24/1, šia užduotimi bei projektavimo normomis ir taisyklėmis;
- d. projektą turi sudaryti:
 - tekstiniai dokumentai (projektavimo užduotis, kvalifikacijos atestatas, prisijungimo sąlygos, nuosavybės dokumentai, bendrieji rodikliai, aiškinamasis raštas, bendrosios techninės specifikacijos, techninės specifikacijos, statybos produktų žiniaraščiai);
 - grafiniai dokumentai (sklypo planas su vandentiekio ir nuotakyno tinklais, profiliai ir kiti brėžiniai);
 - pridedami dokumentai (individualios veiklos pažyma ir kiti dokumentai).
- e. projektą pateikti PDF formate
- f. Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu.

3. Suprojektuoti tinklai turi atitikti esminius statiniams ir statybos gaminiais keliamus reikalavimus:

- a. mechaninis atsparumas ir pastovumas;
- b. gaisrinė sauga;
- c. higiena, sveikata ir aplinkos apsauga;
- d. saugus naudojimas;
- e. apsauga nuo triukšmo;
- f. energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas;

4. Dokumentai, kuriais bus vadovaujamasi rengiant vandentiekio ir nuotekų šalinimo lauko tinklų dalį:

- a. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 2016-06-30, Nr.XII-2573
- b. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 2016-10-27, Nr.D1-713
- c. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 2016-11-07, Nr. D1-738
- d. STR1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, 2016-12-02, Nr.D1-848

- e. STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 2016-12-12 Nr.D1-878
- f. STR2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“, 2005-06-17, Nr.D1-309;
- g. STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, 2003-07-21, Nr.390;
- h. 2010-03-15 įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdam statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“;
- i. R14-99 „Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje“
- j. ST 1073435.04:2000 „Plastikinių vamzdžių sistemos. projektavimo ir montavimo taisyklės plastikinių vamzdžių sistemos. produkcija ir matmenys“
- k. RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“, 1991-06-24 Nr.79/76;
- l. 2011-03-09 Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011;
- m. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.

5. Pateikiami dokumentai:

- a. UAB „Palangos vandenys“ prisijungimo sąlygos;
- b. Sklypo planas M1:500;
- c. Įgaliojimas;
- d. Topografinis planas

Statinio projekto vadovas Antanas Žutautas

kv. at. Nr. 31014, 2013 m

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.31014

Antanas Žutautas

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiektimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Išduotas 2018 m. gruodžio 12 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. balandžio 19 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

22393



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PALANGOS VANDENYS“

Kodas 152447391, Austėjos g. 36, LT-00163 Palanga, tel. (0 460) 41 221, el. p. ofisas@palangosvandenys.lt, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT49 7180 6000 0046 7883 AB „Šiaulių bankas“ Palangos filiale, banko kodas 71806, PVM mokėtojo kodas LT524473917

MB „Kridas“
El. p.: zutautas@gmail.com
13 prašymą

2024-12-24 Nr.(12.5)IS 7404
I 2024-12-15

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 316/24/I

Objekto pavadinimas ir adresas: **Buitinių nuotekų rekonstrukcijos ir paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas, Ganyklų g. 21, Palanga,**

Geriamo vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui:

Po rekonstrukcijos, statybos ir pan.	t.m ³ /metus	m ³ /d	m ³ /h _{maks}
Vandens slėgis objekto prijungimo vietoje	25	m. v. st.	

1. Parengti paviršinių nuotekų tinklų (Un. Nr. 4400-5020-2196) rekonstrukcijos projektą, iškeliant paviršinių nuotekų tinklų dn 200 atkarpą iš užstatymo zonos sklype, Ganyklų g. 21, Palanga.

2. Suprojektuoti ir pakloti dn 200 skersmens buitinių nuotekų tinklus iškeliant buitinių nuotekų tinklų dn 200 atkarpą iš užstatymo zonos sklype, Ganyklų g. 21, Palanga.

3. Nuotakyno šulinius ir apžiūros šulinėlius gatvės ribose ir bendro naudojimo tinkluose projektuoti plastikinius ne mažesnio kaip 425 mm skersmens.

4. Šulinių dangčiai turi būti hermetiški ir su vyriais.

5. Draudžiama paviršines nuotekas ir drenažą nuvesti į buitinių nuotekų tinklus.

6. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

7. Sudaryti jungtinės veiklos sutartį su UAB „Palangos vandenys“.

Kiti reikalavimai:

Prieš pradėdant vykdyti vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbus privaloma ne mažiau kaip prieš tris (tris) darbo dienas pranešti UAB „Palangos vandenys“ atsakingiems darbuotojams (tel.: 0 650 35895, 0 66632789) arba el. paštu ofisas@palangosvandenys.lt. Informuojant apie vykdomų darbų pradžią, būtina pateikti PDF formatu pilną vandentiekio ir nuotekų tinklų projektą ir statybas leidžiantį dokumentą pateikiamam projektui. Atlikti bet kokius atjungimo ar prijungimo darbus prie vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų be UAB „Palangos vandenys“ atstovų dalyvavimo griežtai draudžiama. Naudotis UAB „Palangos vandenys“ vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis be sutarties-draudžiama.

Direktoriaus pavaduotojas

K V

Originalas nebus siunčiamas

Palangos miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

UAB "Palangos vandenys", 152447391, Palangos miesto sav., Palanga, Austėjos g. 36

Kontaktinė informacija

El. p. ofisas@palangosvandenys.lt, tel. +37046041221

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Inžinerinių tinklų grupės, nuotekų šalinimo tinklų (Un. Nr. 4400-5020-2196) rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklų statybos, Ganyklų g. 21, Palangoje, projektiniai pasiūlymai

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-33-250221-00022, 2025-02-21
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Nėra

(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-250224-00142, 2025-02-24
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Palangos miesto sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

UAB "Palangos vandenys", 152447391, Palangos miesto sav., Palanga, Austėjos g. 36

Kontaktinė informacija

El. p. ofisas@palangosvandenys.lt, tel. +37046041221

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Inžinerinių tinklų grupės, nuotekų šalinimo tinklų (Un. Nr. 4400-5020-2196) rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklų statybos, Ganyklų g. 21, Palangoje, projektiniai pasiūlymai

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2501/0028:35, Nėra

Unikalus Nr. Nėra

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Palanga, Ganyklų g. 21; Palangos miesto sav., Palangos m. sav. teritorija

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotą (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

6. Užstatymo tipas Nėra

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Projektuojant atsižvelgti ir nepabloginti gretimų sklypų naudojimo sąlygų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).

16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

TVIRTINU _____
(parašas)

(pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)
_____ m. _____ d.
(data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas

Inžinerinių tinklų grupės, nuotekų šalinimo tinklų (Un. Nr. 4400-5020-2196) rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklų statybos, Ganyklų g. 21, Palangoje, projektiniai pasiūlymai

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

UAB "Palangos vandenys", 152447391, Palangos miesto sav., Palanga, Austėjos g. 36, +37046041221

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastas remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Palanga, Ganyklų g. 21; Palangos miesto sav., Palangos m. sav. teritorija, 2501/0028:35, Nėra

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Nėra

1. Projekto pavadinimas

Inžinerinių tinklų grupės, nuotekų šalinimo tinklų (Un. Nr. 4400-5020-2196) rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklų statybos, Ganyklų g. 21, Palangoje, projektiniai pasiūlymai

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

UAB "Palangos vandenys", 152447391, Palangos miesto sav., Palanga, Austėjos g. 36, +37046041221

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastas remontas, statinio griovimas)
Statinio rekonstravimas

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Palanga, Ganyklų g. 21; Palangos miesto sav., Palangos m. sav. teritorija, 2501/0028:35, 4400-5020-2196

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Nėra

6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr.)

Nėra

II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. Palanga, Ganyklų g. 21; Palangos miesto sav., Palangos m. sav. teritorija, 2501/0028:35, 4400-5020-2196

1) Pateikti sprendinių pagrindimą, detalizavimą pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 str. 6 d. 2 p., 17 str. 3 d., 22 str. 2 d. 2 p., 23 1 str. , Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 59, 60 str. nurodymus. 2) Vadovautis Kultūros vertybių registro dumenimis: <http://kvr.kpd.lt/> teritorija, kurioje planuojama Ganyklų g. 21, Palanga pastato kapitalinis remontas, patenka į valstybės saugomo moksliniam pažinimui kultūros paveldo objektą - Palangos miesto senjojo miesto vietą (KVR17139) ir valstybės saugomos viešajam pažinimui ir naudojimui kultūros vertybės Palangos miesto istorinės dalies (KVR kodas 12613) vizualinės apsaugos pozonį, projektuojamais sprendiniais nepažeisti kultūros vertybių apskaitos dokumentuose nurodytų vertingųjų savybių. 3) Projektuoti, vadovaujantis Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano sprendiniais (T00078610, 2016-06-13, toliau tekste – Specialusis planas) taikomais vizualinės apsaugos pozonio V2 teritorijai. 4) Projekto vadovas turi atitikti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 1 str. kvalifikacinius reikalavimus.

Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. Palanga, Ganyklų g. 21; Palangos miesto sav., Palangos m. sav. teritorija, 2501/0028:35, Nėra

1) Pateikti sprendinių pagrindimą, detalizavimą pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 str. 6 d. 2 p., 17 str. 3 d., 22 str. 2 d. 2 p., 23 1 str. , Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 59, 60 str. nurodymus. 2) Vadovautis Kultūros vertybių registro dumenimis: <http://kvr.kpd.lt/> teritorija, kurioje planuojama Ganyklų g. 21, Palanga pastato kapitalinis remontas, patenka į valstybės saugomo moksliniam pažinimui kultūros paveldo objektą - Palangos miesto senjojo miesto vietą (KVR17139) ir valstybės saugomos viešajam pažinimui ir naudojimui kultūros vertybės Palangos miesto istorinės dalies (KVR kodas 12613) vizualinės apsaugos pozonį, projektuojamais sprendiniais nepažeisti kultūros vertybių apskaitos dokumentuose nurodytų vertingųjų savybių. 3) Projektuoti, vadovaujantis Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano sprendiniais (T00078610, 2016-06-13, toliau tekste – Specialusis planas) taikomais vizualinės apsaugos pozonio V2 teritorijai. 4) Projekto vadovas turi atitikti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 1 str. kvalifikacinius reikalavimus.

PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.

Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti. Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta tvarka.

Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:

Vardas, pavardė

parašas

pareigų pavadinimas

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Palangos miesto savivaldybės administracija 125196077, Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 112
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-24 Nr. SRD-33-250224-00017
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	D. F. D. Palangos miesto savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	DOVILĖ ENDRIUKAITIENĖ, Palangos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-24 15:16:32 +02:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-24 15:16:41 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-08 09:31:57 – 2028-08-07 09:31:57
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	D. E. D. E. Palangos miesto savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	DOVILĖ ENDRIUKAITIENĖ, Palangos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-24 15:16:53 +02:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-24 15:16:54 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-08 09:31:57 – 2028-08-07 09:31:57
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	2
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Palangos miesto savivaldybės administracija 125196077, Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 112
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-21 Nr. SARD-33-250221-00022
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius 188692688, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji paveldosaugos reikalavimai
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-24 Nr. SPRD-00-250224-00142
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-24 15:40:55)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-24 15:40:55 Avilys SDP eDocs

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-02-26 11:29:53

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **25/1688**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **1995-04-19**
Adresas: **Palanga, Ganyklų g. 21**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **2501-0028-0035**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **2501/0028:35 Palangos m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.0900 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0127 ha**
Kitos žemės plotas: **0.0773 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **134000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-01-16**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-04-19**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **MB Kridas, a.k. 303378677**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2501-0028-0035, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-02-02 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 487**
Įrašas galioja: **Nuo 2024-02-06**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2501-0028-0035, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. 602**
2024-02-12 IDK Nr. 30000135694690
Įrašas galioja: **Nuo 2024-02-12**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2501-0028-0035, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-02**
Aprašymas: **2008-07-23 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-833; 2012-05-22 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-833/1; 2013-06-11 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-833/2**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-08-24**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos pavadinimas: **vienuoliktasis skirsnis**
Teritorijos unikalus numeris: **100358479**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-07-25 Telia tinklo apsaugos zonos planas Palangos miesto savivaldybėje Nr. 3-366**
Įregistravimo data: **2022-08-08**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **9 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.2. **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100122588**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energinės skirstymo operatorius"; 2023-06-27 Darbų degiųjų dujų aplinkoje vykdymo paskyra Nr. P23-2741**
Duomenų pakeitimo data: **2023-07-14**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-05-09 Atliktų darbų aktas Nr. 73000/3417**
Duomenų pakeitimo data: **2023-05-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **72 kv. m, nuo 2023-07-14**

11.3. **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**
Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100409184**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-08-22 Palangos miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas Nr. 1-277**

Įregistravimo data: **2023-09-07**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1 kv. m, nuo 2023-09-07**

- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100409070**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-08-22 Palangos miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas Nr. 1-277**
Įregistravimo data: **2023-09-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **111 kv. m, nuo 2023-09-06**
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100386718**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-10-13 DĖL PALANGOS MIESTO ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PIRMOJO PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-298**
Įregistravimo data: **2023-02-08**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **167 kv. m, nuo 2023-02-08**
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100386430**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-10-13 DĖL PALANGOS MIESTO ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PIRMOJO PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-298**
Įregistravimo data: **2023-02-07**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **17 kv. m, nuo 2023-02-07**

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Pastatų registro Nr. 50/124341

13. Kita informacija: Įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:
15.1. Duomenys patikslinti 2024-02-08, užsakymo Nr. 38521248
Patikslinimas galioja iki: **2024-03-08**
Patikslinimas atliktas: **MB Kridas, a.k. 303378677**

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-02-26 11:28:10

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **50/124341**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **1991-08-21**
Adresas: **Palanga, Ganyklų g. 21**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Pastatas - Gyvenamas namas
Unikalus daikto numeris: **2593-3000-7016**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gyvenamoji (vieno buto pastatai)**
Žymėjimas plane: **1A1m**
Statybos pradžios metai: **1933**
Statybos pabaigos metai: **1933**
Rekonstravimo pradžios metai: **1979**
Rekonstravimo pabaigos metai: **1979**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Gamtinės**
Sienos: **Rąstai**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **115.52 kv. m**
Naudingas plotas: **115.52 kv. m**
Gyvenamasis plotas: **66.72 kv. m**
Tūris: **344 kub. m**
Užstatytas plotas: **73.00 kv. m**
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: **1**
Kambarių skaičius: **6**
Koordinatė X: **6202332.52**
Koordinatė Y: **317042.67**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **28693 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **67 %**
Atkuriamoji vertė: **9469 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **81100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-01-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1991-03-22**

2.2.

Pastatas - Ūkinis pastatas
Unikalus daikto numeris: **2593-3000-7024**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **211ž**
Statybos pradžios metai: **1979**
Statybos pabaigos metai: **1979**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Medis su karkasu**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **105 kub. m**
Užstatytas plotas: **39.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3132 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **66 %**
Atkuriamoji vertė: **1065 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **5100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-01-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1991-03-22**

2.3.

Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 2593-3000-7016, aprašytam p. 2.1.**
Aprašymas / pastabos: **(kiemo aikštelė)**
Unikalus daikto numeris: **2593-3000-7030**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Statybos pradžios metai: **1979**
Statybos pabaigos metai: **1979**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **12400 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **3090 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2024-01-18**
Vidutinė rinkos vertė: **2570 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-01-18**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1991-03-22**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **MB Kridas, a.k. 303378677**

Daiktas: **pastatas Nr. 2593-3000-7016, aprašytas p. 2.1.**
pastatas Nr. 2593-3000-7024, aprašytas p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 2593-3000-7030, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: **2024-02-02 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 487**
Įrašas galioja: **Nuo 2024-02-06**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Hipoteka
Daiktas: **pastatas Nr. 2593-3000-7016, aprašytas p. 2.1.**
pastatas Nr. 2593-3000-7024, aprašytas p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 2593-3000-7030, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: **2024-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. 602**
2024-02-12 IDK Nr. 30000135694690
Įrašas galioja: **Nuo 2024-02-12**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija:

Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: **2501/0028:35**
Archyvinės bylos Nr.: **25/19267**

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:


15.1.

Duomenys patikslinti 2024-02-09, užsakymo Nr. 38521247
Patikslinimas galioja iki: **2024-03-09**
Patikslinimas atliktas: **MB Kridas, a.k. 303378677**

SAVININKO VARDAS, PAVARDE

AMU VALDOS ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ PLANAS
M 1:500 PLOTAS 900 m²


SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA
- RIBOTO NAUDOJIMO Ž.SKL - 600 m²

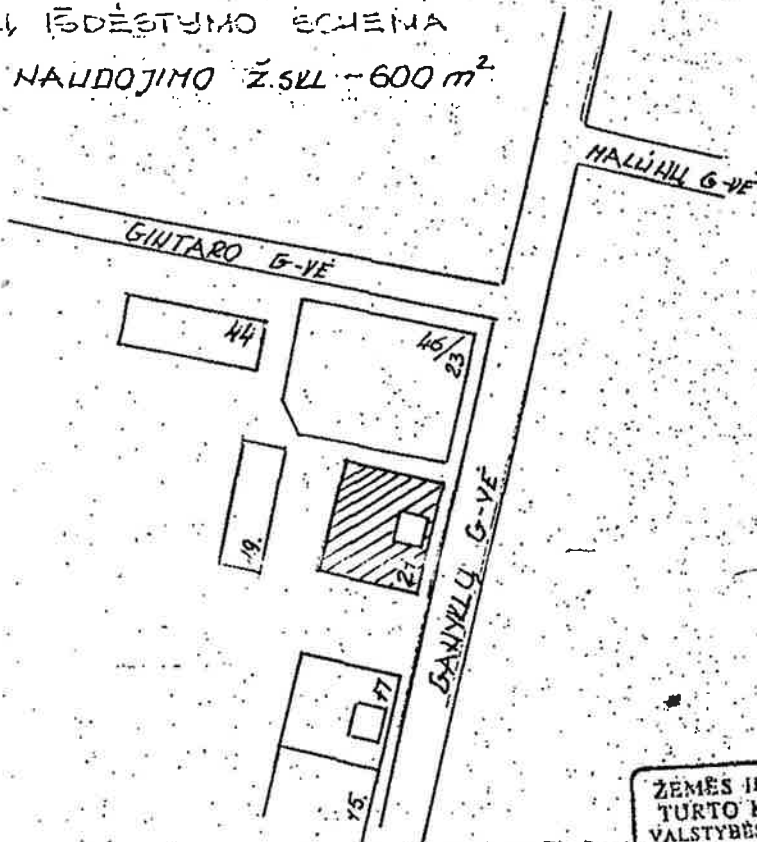

SUDERINTA

Palangos m. Vyr. architektas

19. 04 m. 14 mėn. 2000 m.
Ž.SKL.

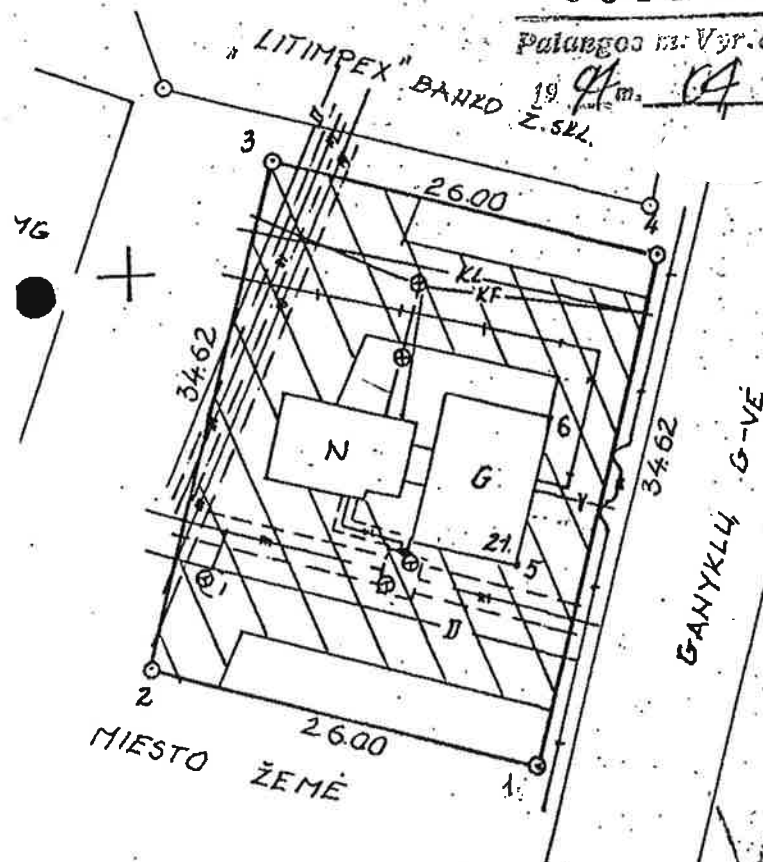

PALANGOS MIESTAS	
SKLYPO ADRESAS	GANYKLŲ 21
SAVININKO ADRESAS	GANYKLŲ 21
SKLYPO CENTRO KOORDINATŲ VALSTYBINEJE 13-12 M. SIST.	
X	Y
6199837	4504668
C-48-16-Aa-4 (12-C-3)	
VIETINĖ KOORDINACIJŲ SIST.	

NR	X	Y
1	6817.22	2675.94
2	6823.88	2650.81
3	6857.30	2659.66
4	6852.64	2684.79
5	6829.81	2675.18
6	6839.84	2677.55
7		
8		

ZEMĖS IR TURTO KADASTRO IR REGISTRACIJOS VALSTYBĖS ĮSAUGOS KLAIPĖDUS RAIŠKOS PALANGOS M. VIETINĖ APIRIMŲ ŽEMĖS

NUORASAS IŠKAS

15. 1688
Registravimas

DERINIMAS

PAVARDĖ

15. 1688

15. 1688

15. 1688

15. 1688

15. 1688


15. 1688

15. 1688

15. 1688

GR. VADOVAS	at
VYKDYTOJAS	at
KOPIJAVO	at
KOMPL. NR.	2-0114. 9901
DATA	

PALANGOS M. ŽEMĖTVARKOS GAMYBINĖ GRUPE
LICENCIJA NR. 226
IŠDIDUOTA 1999.09.17



x = 6.80
y = 2.65

ĮSAKYMAS

DĖL „INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS, NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ (UN. NR. 4400-5020-2196) REKONSTRAVIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS, GANYKLŲ G. 21, PALANGOJE, PROJEKTAS“

2025 m. sausio 14 d.

Vadovaudamasis 2016-06-30 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. XII-2573, 2 straipsnio 68 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ 53 punktu, tvirtinu projektą „Inžinerinių tinklų grupės, nuotekų šalinimo tinklų (Un. Nr. 4400-5020-2196) rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, Ganyklų g. 21, Palangoje, projektas“, parengtą Antano Žutauto, atestato Nr. 31014, su šiais bendraisiais statinio rodikliais:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI			
Nuotekų šalinimo tinklai			
4. Inžinerinių tinklų ilgis*			
4.1. Nuotekų šalinimo tinklai	m	27,9	
Bendras nuotekų šalinimo tinklų ilgis*	m	27,9	Nesudėtingieji
5. Vamzdžio skersmuo			
5.1. Vamzdžio skersmuo	mm	200	
Nuotekų šalinimo tinklai			
4. Inžinerinių tinklų ilgis*			
4.1. Nuotekų šalinimo tinklai	m	28,3	
Bendras nuotekų šalinimo tinklų ilgis*	m	28,3	Ypatingieji (Un. Nr. 4400-5020-2196)
5. Vamzdžio skersmuo			
5.1. Vamzdžio skersmuo	mm	200	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Direktorius

V B

Statinio projekto vadovas Antanas Žutautas

kv. at. 31014, 2013m

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Projekto aiškinamasis raštas

1. PROJEKTAS – „INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS, NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ (UN. NR. 4400-5020-2196) REKONSTRAVIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS, GANYKLŲ G. 21, PALANGOJE, PROJEKTAS“
 2. UŽSAKOVAS/STATYTOJAS- UAB „PALANGOS VANDENYS“
 3. STATINIO ADRESAS – GANYKLŲ G. 21, PALANGOS M.
 4. STATINIO RŪŠIS -REKONSTRAVIMO, NAUJO STATINIO STATYBA
 5. NAUDOJIMO PASKIRTIS - NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
 6. STATINIŲ KATEGORIJA –YPATINGIEJI STATINIAI
 7. PROJEKTO ETAPAS – PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
 8. DALIS – VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ ŠALINIMO
 9. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS - PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI.
 10. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:
 - 10.1. LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 2016-06-30, NR.XII-2573
 - 10.2. STR 1.01.03:2017 „STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“ 2016-10-27, NR.D1-713
 - 10.3. STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 2016-11-07, NR. D1-738
 - 10.4. STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“, 2016-12-02, NR.D1-848
 - 10.5. STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“ 2016-12-12 NR.D1-878
 - 10.6. STR 2.02.09:2005 „VIENBUČIAI IR DVIBUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI“ 2005-07-01 NR.D1-338
 - 10.7. STR 2.02.01:2000 “GYVENAMIEJI PASTATAI”, 2003-12-24, NR.705
 - 10.8. STR 2.03.02:2005 „GAMYBOS, PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO STATINIŲ SKLYPŲ TVARKYMAS“, 2005-06-17, NR.D1-309
 - 10.9. STR 2.07.01:2003 „VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS. LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI“, 2003-07-21, NR.390
 - 10.10. 2010-03-15 ĮSAKYMAS NR. D1-193 „DĖL ŽELDINIŲ APSAUGOS, VYKDANT STATYBOS DARBUS, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“
 - 10.11. R14-99 “RAIDINIAI ŽYMĖJIMAI IR SANTRUMPOS PROJEKTINĖJE DOKUMENTACIJOJE“
 - 10.12. ST 1073435.04:2000 “PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ SISTEMOS. PROJEKTAVIMO IR MONTAVIMO TAISYKLĖS PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ SISTEMOS. PRODUKCIJA IR MATMENYS“
 - 10.13. RSN 26-90 “VANDENS VARTOJIMO NORMOS”, 1991-06-24 NR.79/76
 - 10.14. LAUKO GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLŲ IR STATINIŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLĖS, 2009-05-22 ĮSAKYMAS NR.1-168
 - 10.15. STATINIŲ VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLĖS, PATVIRTINTOS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2009-05-22, ĮSAKYMU NR. 1-168;
 - 10.16. 2007-04-02 ĮSAKYMAS NR. D1-193 „DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO REGLAMENTO“
 - 10.17. 2011-03-09 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) NR.305/2011
 - 10.18. LST 1516:2015 „STATINIO PROJEKTAVIMAS. BENDRIEJI ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI“.
- PROJEKTO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS PARENGTA NAUDOJANT ŠIAS PROGRAMAS:

AutoCad 2014

LibreOffice

Dokumento žymuo 24/12/06-PP-VN-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	1	6	0

1. LAUKO TINKLAI

1.1 Buitinis nuotakynas

Buitinio nuotakyno tinklai projektuojami vadovaujantis UAB „Palangos vandenys“, 2024-12-27 išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. 316/24/1. Iškeliama nuotakyno tinklai iš po statomo namo. Buitinio nuotakyno tinklai projektuojami PVC, “N” klasės, D200 vamzdžiais. Šulinėliai plastikiniai D425.

Klojant inžinerinius tinklus, pagrindai po vamzdžiais bus patikslinti vietoje pagal esamas geologines sandaras. Statybos montavimo darbai bus vykdyti vadovaujantis darbus vykdančios firmos ir LR AM patvirtintomis statybos taisyklėmis, gamyklų gamintojų techniniais reikalavimais, šio projekto techninėmis specifikacijomis.

1.2 Lietaus nuotakynas

Lietaus nuotakyno tinklai projektuojami vadovaujantis UAB „Palangos vandenys“ 2024-12-27 išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. 316/24/1. Kad nepažeisti trečiųjų asmenų iškeliami lietaus nuotakyno tinklai iš po statomo namo. Tinklai projektuojami PVC, “N” klasės, D200 vamzdžiais.

Paviršinės nuotekos į centralizuotus lietaus nuotakyno tinklus bus išleidžiamos ne didesnio užterštumo kaip:

Pavadinimas	Vid. metinė koncentracija,	Didžiausia momentinė koncentracija	Pastabos
Skendinčios medžiagos	150 mg/l	300 mg/l	[10.14] p.24.1.
BDS ₅	50 O ₂ /l	-	[10.14] p.24.2.
Naftos produktai	10 mg/l	30 mg/l	[10.14] p.24.3.
Kitos pavojingos medž.			[10.14] p.24.4. Neviršys Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento II priedo B2 sąraše nurodytų medžiagų DLK į nuotekų surinkimo sistemą.

Užsakovas informuotas, kad lietaus ir drenažo nuotekas nuvesti į buitinio nuotekyno tinklus draudžiama.

1.3 Aplinkosauginė dalis

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija atitinka gyvenamai aplinkai keliamus reikalavimus. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai kenksmingų medžiagų. Aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų.

Projektuojami vandentiekio ir nuotakyno tinklai žemės gelmių išteklų, žemės gelmių užterštumo (įskaitant podirvio uolienas) nepažeis. Papildomos žemės gelmių (gruntinio vandens) apsaugos priemonės nenumatomos – projektuojami objektai statybos ir eksploatacijos metu nesukels gruntinio vandens užterštumo.

Projektuojamoje teritorijoje yra saugomų medžių. Atlikta medžių taksacija. Sklypo plane nurodyti medžių diametrai ir atstumai iki klojamų tinklų. Medžių šalinimas nenumatytas. Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymo Nr. D1-193 „Dėl želdinių vykdant statybos darbus taisyklės“ reikalavimais, išlaikomi normatyviniai atstumai iki medžių. Statybos metu pažeista veja bus atkurta ir atsodinta, aplinka sutvarkyta. Į Raudonąją knygą įrašytų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių radviečių ar augimviečių sklype nėra.

Projektuojami tinklai eksploatacijos metu ekstremalių situacijų nesukurs.

1.4 Atliekų tvarkymas statybos metu

Atliekų tvarkymas statybos ir eksploatacijos metu bus atliekamas vadovaujantis LR ministro patvirtintomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ ir „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“. Visais atvejais atliekos bus surenkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.

Statybos metu ūkio subjektai vykdydami statybos darbus prižiūrės statybos aikštelę, kelius, esančius greta statomų tinklų: esant reikalui įrengs laikiną ratų plovimo įrenginį, esant sausiesiems ir vėjuotiems orams drėkins aikštelės dangą, esant poreikiui laistys ir valys gatves – visomis priemonėmis saugos statybos teritoriją nuo užterštumo.

Dokumento žymuo	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24/12/06-PP-VN-AR	2	6	0

Statybos metu Statytojas įsipareigoja siekti, kad atliekų susidarytų minimalūs kiekiai ir kad, didžioji dalis atliekų būtų antrinio panaudojimo (kelių, privažiavimų tiesimui ir pan.) ar perdirbamos. Statybinės, transporto mašinos ir mechanizmai bus techniškai tvarkingi. Tara, kurioje bus laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės medžiagos ir nekenksmingi cheminiai preparatai bus sandari. Statybos ir eksploatacijos metu nenaudos kenksmingų cheminių medžiagų. Statybinės atliekos bus rūšiuojamos ir perduodamos atestuotam atliekų tvarkytojui. Nepavojingos statybinės atliekos bus saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos bus tvarkomos pagal „Atliekų tvarkymo taisyklėse“ nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir saugomos aptvortoje statybos vietoje, konteneriuose ar kitose uždaroje talpyklose. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus išvežtos statybinės atliekos. Taip pat, jis atsako už jų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą.

1 lentelė. „Statybos metu susidarančių statybinių atliekų orientaciniai kiekiai“:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Agregatinis buvis (skystas kietas)	Kodas pagal sąrašą	Statistinės klasifikacijos kodas	Pavojingumas	Laikymo sąlygos	Numatomi atliekų tvarkymo darbai
Betono laužas	m ³	-	K	17 01 01	12.11	Nepavojingos	Statybos aikštelė	
Medžių šaknys, kelmiai	m ³	0,1	K	17 02 01	07.53	Nepavojingos	Statybos aikštelė	Per atestuatų atliekų tvarkytoją
Asfaltbetonis	m ³	-	K	17 03 02	12.12	Nepavojingos	Statybos aikštelė	
Mišrios statybinės atliekos	m ³	0,1	K	17 09 04	12.13	Nepavojingos	Statybos aikštelė	Per atestuatų atliekų tvarkytoją
Pakuočių atliekos	m ³	0,1	K	15 01 05	07.41	Nepavojingos	Statybos aikštelė	Per atestuatų atliekų tvarkytoją

Statytojas (užsakovas) užtikrins, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių apsaugos ir nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, kokia buvo nurodyta statinio projekte.

Sklypas bus apželdintas pagal statinio projektą, nepažeidžiant medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymu Nr. D1-717 (2016-08-24 Nr. D1-565 redakcija), o taip pat bus sutvarkyti želdiniai teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus.

1.5 Paveldosauga


Privalomieji projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas:

1. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 1994-12-22 Nr. I-733
2. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06, Nr. XIII-2166 (V skyrius, Pirmas skirsnis), kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
3. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“, 2011-08-16 Nr. IV-538.
4. Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano sprendiniai (T00078610, 2016-06-13)

Remiantis Kultūros vertybių registro duomenimis, kurie pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 12 d. nuostatas viešai prieinami tinklalapyje <https://kvr.kpd.lt/>, žemės sklypas Ganyklų 21 patenka į valstybės saugomo moksliniam pažinimui kultūros paveldo objektą - Palangos miesto senojo miesto vietą (**KVR17139**) ir valstybės saugomos viešajam pažinimui ir naudojimui kultūros vertybės Palangos miesto istorinės dalies (**KVR kodas 12613**) vizualinės apsaugos pozonį.

Visi tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai vykdomi nepažeidžiant vertingųjų savybių. Atkūrimo darbai vykdomi LR nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 23 str. 4 p. nustatyta tvarka.

Dokumento žymuo 24/12/06-PP-VN-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	6	0

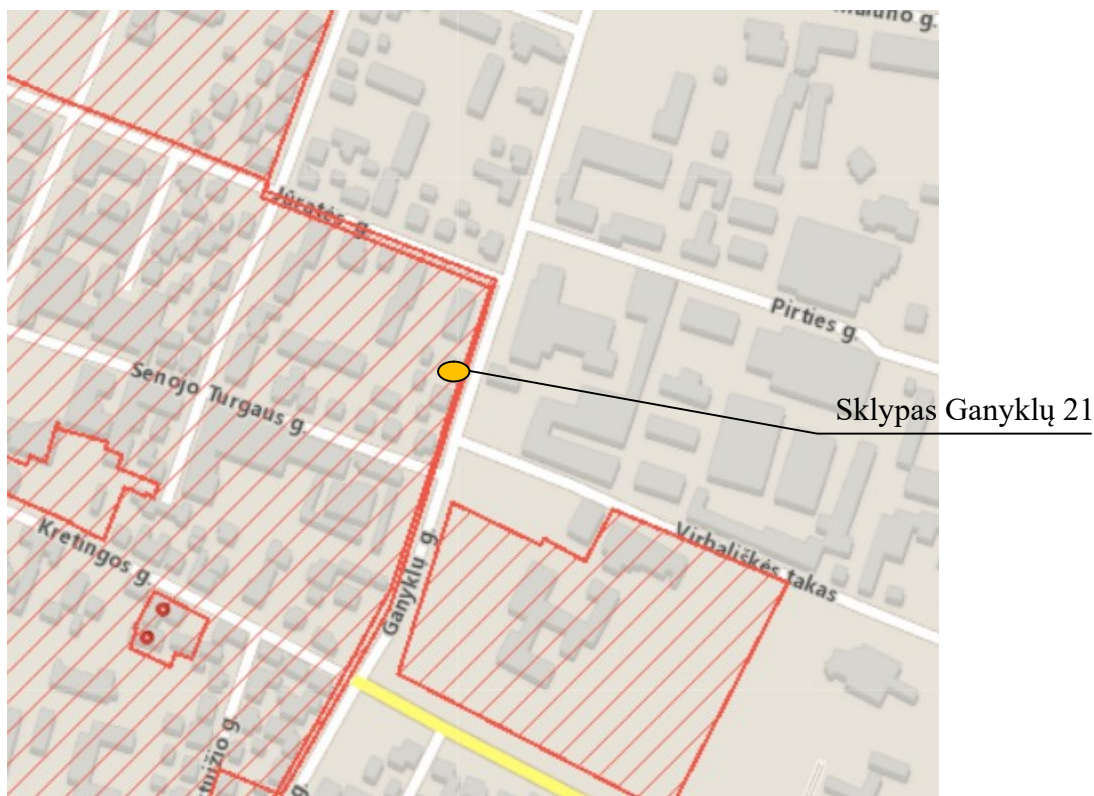

1.5.1. KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS APRAŠYMAS (KVR 17139)

Unikalus objekto kodas	17139
Adresas	Palangos m. sav., Palangos m.
Įregistravimo registre data	1994-02-07
Statusas	Paminklas
Rūšis	Nekilnojamasis
Objekto reikšmingumo lygmuo	Nacionalinis
Teritorijos	KVR objektas: KVR objektas: 657878.00 kv. m
Vertybė pagal sandarą	Pavienis objektas
Seni kodai	Kodas registre iki 2005.04.19: A393P Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašas: AR1874
Amžius	XVI-XVIII a.
Vertingų savybių pobūdis	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)

1.5.2. VIETOVĖS VERTINGOSIOS SAVYBĖS (KVR 17139)

- 7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **reljefas** (gana lygi teritorija abiejuose Ronžės upės krantuose; teritorija užstatyta Palangos miesto pastatais; FF Nr. 1-6; TRP; 2016 m.); **kultūrinis sluoksnis** (įvairaus storio sluoksnis su pastatų liekanomis, grindiniais, archeologiniais radiniais; kultūrinis sluoksnis sužalotas statybų ir įvairių žemės darbų metu, dalis kultūrinio sluoksnio ištirta archeologinių tyrimų metu, dalyje vietų kultūrinis sluoksnis yra po užpustytu, vietomis virš 2 m storio smėlio sluoksniu; -; 2016 m.); **kapai** (griautiniai XVIII a. žmonių palaidojimai centrinėje senojo miesto vietos dalyje, Palangos kurhauzo teritorijoje ir aplinkoje; didžioji dalis kapų sunaikinta lyginant smėlio kopą ir statant kurhauzą, 2016 m. ištirti 5 kapai ar jų liekanos; -; 2016 m.);
- 7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio (užstatymo, reljefo, suplanavimo, želdinių ir pan.) vertingosios savybės - Palangos miesto istorinės dalies (12613, U2) teritorija didžiojoje senojo miesto vietos teritorijos dalyje ir į V nuo jos;

Dokumento žymuo 24/12/06-PP-VN-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	6	0

- 7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su objektais ar vietovėmis - intensyvesnis Palangos apgyvendinimas prasidėjo XVI a. pradžioje ir siejamas su Lietuvos didikų Kęsgailų gimine. 1511 m. Žygimantas Senasis išdavė Stanislovui Kęsgailai privilegiją, kuria buvo patvirtinta jo žemių nuosavybė Lietuvos pajūryje. Greičiausiai apie tą laiką buvo įsteigtas Palangos valsčius. 1527 m. teritorija vėl atiteko valdovui. Manoma, kad 1529 m. buvo sudaryta Palangos seniūnija, valdoma iš Palangos dvaro, kuris buvo įkurtas prie Rygos-Karaliaučiaus kelio, pietiniame Ronžės upės krante. Šalia dvaro, tik kitame, šiauriniame Ronžės krante, pradėjo kurtis ir gyvenvietė, kuri 1547 m. pirmą kartą pavadinta miesteliu. 1556 m. Žygimantas Augustas pavedė Palangos laikytojui Jokūbui Laskovskiui valsčiuje įkurti miestelį. Manoma, kad miestelis išmatuotas sklypais Valakų reformos metu tarp 1556 ir 1569 m., dešiniajame Ronžės krante suformuota amatininkų ir prekybininkų gyvenvietė. 1529-1562 m. Palanga buvo LDK neprivilegiuotųjų miestų sąraše. 1600 m. suteikta privilegija rengti vieną savaitinį turgų ir du metinius prekymečius, 1639 m. privilegija pakartota. XVII a. pradžioje kairiajame Ronžės krante buvusį dvarą pamažu pradėjo užpustyti smėlis. 1639 m. Palangos seniūnas Stanislovas Vaina iš valdovo Vladislavo Vazos gavo leidimą perkelti dvarą į šalia esančią žemę, tačiau naujas dvaras Palangoje liko nepastatytas. Greičiausiai tuo metu dvaro vieta po truputį tapo miesteliu. 1791 ar 1792 m. Varšuvos Ketverių metų seimas Palangai kaip karališkam miestui suteikė Magdeburgo teises (savivalda įvesta, bet privilegijos nespėta gauti) (žr.13.31, 13.32, 13.52).

Projektuojami tinklai patenka į **Palangos miesto istorinę dalį**. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12613, įregistruotas 1993-06-04 ir yra priskirtas nacionalinio reikšmingumo lygmeniui. Visi tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai vykdomi nepažeidžiant vertingųjų savybių. Atkūrimo darbai vykdomi LR nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 23 str. 4 p. nustatyta tvarka.

1.5.3. KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖS APRAŠYMAS (KVR 12613)

Unikalus objekto kodas	12613
Adresas	Palangos m. sav., Palangos m.
Įregistravimo registre data	1993-06-04
Statusas	Valstybės saugomas
Rūšis	Nekilnojamas
Objekto reikšmingumo lygmuo	Nacionalinis
Teritorijos	KVR objektas: 1233018.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 489473.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 42659.00 kv. m
Vertybė pagal sandarą	Vietovė
Seni kodai	Kodas registre iki 2005.04.19: U2 Nr. laikinosios apskaitos sąraše: 99
Amžius	XIII a. – XX a. I p.
Vertingų savybių pobūdis	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);

1.5.4. VIETOVĖS VERTINGOSIOS SAVYBĖS (KVR 12613)

- 7.1.3.1. planavimo sprendiniai - planinė struktūra, stačiakampis gatvių tinklas (-; iš dalies pakitę; TRP; 2008 m.); tūrinės-erdvinės struktūros, suformuotos visuomeninės-prekybinės, vasarvietės ir gyvenamosios zonų XIX a. - XX a. I p. užstatymo, fragmentai (-; iš dalies pakitusi; TRP; BR Nr. 1-7; IKONOGRAFIJA Nr. 1-4; FF Nr. 1-153, 158-182; 2008 m.); miesto istorinės dalies siluetai iš V, nuo tilto į Baltijos jūrą, iš apžvalgos taško Nr. 1 (koordinatės X = 6202490.80, Y = 315292.25) ir iš PR, nuo Klaipėdos-Palangos kelio (koordinatės X = 6200216.46, Y = 318966.87) (išskyrus siluetuose disonuojantį pastatą S. Daukanto g. Nr. 8, 10; iš dalies pakitę; siluetų fotofiksacijos taškų schema Nr. 1; FF Nr. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5; 2012 m.); centrinių - Vytauto (senasis Klaipėdos-Liepojos traktas) ir Kretingos - gatvių vyraujantis XIX a. - XX a. pr., Vytauto g. Š dalyje - XX a. I p. tankus perimetris ir perimetris su tarpais užstatymas 1-2 aukštų mediniais, centre (prie Kretingos ir Vytauto gatvių sankirtos, Vytauto g. Š dalyje) daugiausia mūriniais, prekybinės bei visuomeninės paskirties pastatais (-; iš dalies pakitę; TRP; BR Nr. 5; FF Nr. 1-28; 2008 m.); PV dalyje - vasarvietės zonos XIX a. - XX a. I p. užstatymas vilomis, daugiausia 2 aukštų medinėmis, laisvai išsidėčiusiomis didelio ploto sklypuose; vasarvietės teritorijoje išskirtina J. Basanavičiaus g., kuriai būdingas gatvinio pobūdžio apstatymas (miesto dalis nuo Ronžės upelio P kranto iki S. Dariaus ir S. Girėno g., nuo Vytauto g. iki Meilės al.; iš dalies pakitusi; TRP; BR Nr. 5; FF Nr. 29-98; 2008 m.); teritorijos Š ir R dalyse, individualių vilų ir gyvenamųjų namų zonoje, - sodybinio perimetrinio

Dokumento žymuo	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24/12/06-PP-VN-AR	5	6	0

užstatymo mediniais ir mūriniais 1-2 aukštų pastatais pobūdis (miesto istorinės dalies apibrėžta teritorija Ronžės upelio Š krante ir Vytauto g. PR dalyje; iš dalies pakitusi; TRP; BR Nr. 5; FF Nr. 99-180; 2008 m.); Vytauto g. P dalies ŠV pusės, Kretingos g. PV pusės, Piktuižio g. PR pusės, Jūratės g. prie sankirtos su Smilčių g. PV pusės, Birutės g. S dalies PR pusės, J. Basanavičiaus ir Birutės g. sankryžoje - J. Basanavičiaus g. PV pusės ir Birutės g. V pusės užstatymo išsklotinės (-; iš dalies pakitęs; TRP; BR Nr. 7; FF Nr. 26, 27, 41-42, 94, 98, 100-102, 117, 121, 170, 171; 2008 m.); Vytauto, Kretingos, Maironio, Smilčių, Jūratės (iki Vytauto g.), S. Neries, Neringos, Krašto gatvių, Naglio al., Žemaitės g. PR atkarpos, B. Oškinio ir Sinagogos gatvių ŠR atkarpų, M. Valančiaus, J. Piktuižio, Vasario 16-osios (iki J. Piktuižio g.), J. Basanavičiaus, Kęstučio, S. Daukanto, A. Mickevičiaus, Gedimino, J. Simpsono, J. Šliūpo, L. Vaineikio, Ramybės, S. Dariaus ir S. Girėno (iki Birutės al.) gatvių, Birutės, Vydūno, Meilės alėjų trasos (-; nepakitę; TRP; BR Nr. 5; 2008 m.); Vytauto, J. Basanavičiaus, M. Valančiaus gatvių, Birutės, Naglio, Meilės alėjų perspektyvos (-; iš dalies pakitusios; FF Nr. 1, 2, 8; 14, 18, 21, 30, 40, 43, 45, 83, 86, 88-90, 93, 99, 102, 103, 109, 163, 164; 2008 m.);

- 7.1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - senojo medinio tilto į Baltijos jūrą vieta (tiltas pastatytas 1882 m. grafų Tiškevičių; neišlikęs; TRP 2; -; 2008 m.);
- 7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - plokščias reljefas (-; -; TRP; 2008 m.);
- 7.1.3.6. želdynai ir želdiniai - Vytauto, Kretingos, J. Basanavičiaus, Kęstučio, S. Daukanto, A. Mickevičiaus, J. Šliūpo, L. Vaineikio, Ramybės, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių, Birutės al. perimetrinio apželdinimo pobūdis (-; -; FF Nr. 1-10, 14, 15, 21, 24-27, 30, 37, 39-40, 43, 46, 49, 50, 53, 57-59, 62, 63, 65, 66, 69, 88-90, 93, 99, 102, 103, 109, 114, 177, 179, 180; 2008 m.); pušų masyvas teritorijos PV dalyje, vasarvietės zonoje (teritorija tarp Ronžės upelio P kranto, S. Daukanto, J. Šliūpo, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių, Meilės al.; -; FF Nr. 181; 2008 m.); liepų eilė palei Vytauto g., ŠV jos pusėje, prie Kurhauzo (-; būklė gera; TRP; FF Nr. 11; 2008 m.);
- 7.1.3.7. upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai - **Ronžės upelio vaga ir jos slėnis** (-; būklė gera; VP; TRP; FF Nr.182; 2008 m.);
- 7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, tautosakos, literatūros ar kitus meno kūrinius, netradicinius ieškojimus, kurie susiję su objektais ar vietovėmis - Palangos teritorijoje žmonės gyveno jau III-I t-metyje prieš Kr. Pirmą kartą Palanga paminėta 1161 m. birželio 15 d., danams užėmus kuršių Palangos pilį. Livonijos ordino ir Kuršo sutartyje gyvenvietė minima 1253 m. 1300-1413 m. Palangoje ant Birutės kalno veikė stulpinė stebykla Saulės ir Mėnulio judėjimui sekti ir kalendoriui tvarkyti. XIII ir XIV a. buvo žvejų kaimas, bet jau žymus prekybos centras. XV-XVII a. Palanga - svarbiausias Lietuvos uostas. XVI-XVII a. - seniūnijos centras, nuo 1547 m. Palanga minima kaip miestelis, 1529-1562 m. buvo LDK neprivilegiuotųjų miestų sąrašė. XVI a. pabaigoje pastatyta bažnyčia. 1600 m. leista rengti vieną savaitinį turgų ir du metinius prekymečius. Vėliau prekybos privilegijos išplėtos. 1701 m. Švedijos kariuomenė išgriovė uostą. 1791 ar 1792 m. Varšuvos Ketverių metų seimas Palangai kaip karališkam miestui suteikė Magdeburgo teises (savivalda įvesta, bet privilegijos nespėta gauti). XIX a. pr. pradėjo garsėti kaip vasarvietė. Nuo 1824 m. Palanga priklausė grafų Tiškevičių šeimai. Spaudos draudimo metais per Palangą buvo gabenama lietuviška spauda. 1933 m. Palanga gavo miesto ir kurorto teises, 1953 m. tapo respublikinio pavaldumo miestu.

1.5.5 REIKALAVIMAI ŽEMĖS DARBAMS:

Planuojamų žemės judinimo darbų vietoje archeologiniai tyrimai nereikalingi tačiau vadovaujantis LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin.,2011, Nr.153-5571) 9 str. 3d., 11 str. reikalavimais, jeigu tinklų klojimo metu bus rasti žmogaus sukurti ar turintys žmogaus būties ženklų daiktai ar jų liekanos, patys bei sąsaja su kitais ženklais turintys mokslinę istorijos pažinimo vertę, senovės laikų žmonių palaikai ar jų liekanos, būtina stabdyti statybos darbus ir pranešti kultūros paveldo departamentui.

Vykdamas žemės judinimo darbus vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ nustatytais reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011-08-16 įsakymu Nr. IV-538.

1.6 Kiti reikalavimai

Prieš pradėdant vykdyti vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbus privaloma ne mažiau kaip prieš tris darbo dienas pranešti UAB „Palangos vandenys“ atsakingiems darbuotojams (tel. 8 666 59401, 8 650 35895, 8 666 32789) arba el. paštu ofisas@palangosvandenys.lt, informuojant apie vykdomų darbų pradžią, būtina pateikti PDF formatu pilną vandentiekio ir nuotekų tinklų projektą ir statybas leidžiantį dokumentą pateikiamam projektui. Atlikti bet kokius atjungimo ar pajungimo darbus prie vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų be UAB „Palangos vandenys“ atstovų dalyvavimo griežtai draudžiama. Naudotis UAB „Palangos vandenys“ vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis be sutarties – draudžiama.

Dokumento žymuo	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24/12/06-PP-VN-AR	6	6	0

BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. BJEKTO STATYBOS VIETOS PARUOŠIAMIEJI DARBAI

1.1. Bendrieji nurodymai

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti inžineriniai tinklai, nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, rangovui reikėtų imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams.

Vykdamas kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (itvarus).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje.

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų techninę būklę, bei patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje.

Pažeminant gruntinius vandenį būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, taip pat duobės šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą.

Griaunant požeminius ir antžeminius objektus, kurie yra nurodyti brėžiniuose arba rangovo paruoštuose darbų vykdymo projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis. Kai numatomi griauti objektai netrukdo būsimai statybai, tai požeminę jų dalis pašalinama apie 60 cm gylio nuo planuojamo paviršiaus. Kai objektui statinys trukdo, tai jis turi būti pašalintas pilnai arba 60 cm žemiau projektuojamo statinio dugno.

2. ŽEMĖS DARBAI

2.1. Bendros nuostatos

Prieš statybos darbų pradžią, darbų eigoje, statybos vietoje būtina laikytis „Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo“ reikalavimų.

Žemės darbų kontrolė turi būti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nurodytų nuostatų. Vykdamas žemės darbus ir įrengiant pagrindus, turi būti surašyti dengtų darbų aktai.

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių, dirbant su žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojančių šeimininkų leidimu. Vykdamas kasimo darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis.

Prieš pradėdamas statybos darbus veikiančių elektros kabelių zonoje, patikslinti jų padėtį plane. Darbus pradėti vykdyti, tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui.

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje.

Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

2.2. Tranšėjos kasimas

Tranšėjų, skirtų požeminiams vamzdynamics, šuliniams gyliui nurodyti brėžiniuose. Tranšėjos plotis tame gylyje, kur klojami vamzdžiai, turi būti lygus išoriniam vamzdžio diametruui plius 0,6 m.

Prieš pradėdamas kasti tranšėją, rangovas turi labai tiksliai pažymėti tranšėjos trasą ir patikrinti natūralų žemės paviršiaus lygį.

Tranšėjų kasimą galima pradėti tik tada, kai visos reikalingos medžiagos jau atvežtos į objektą.

Dokumento žymuo 24/12/06-PP-VN-BTS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	1	3	0

Mechanizuotai tranšėja kasama iki projektinės altitudės, neiškasus +10 cm. Iki proj. altitudės kasimas atliekamas rankiniu būdu, išsaugant natūralų pagrindą po vamzdžiais. Pastatoma įranga vandens atsiurbimui iš tranšėjų. Gruntas, iškastas iš tranšėjų, verčiamas ant tranšėjos šlaito ne < 0,5 m atstumu nuo šlaito briaunos. Prieš leidžiant dirbti darbininkams tranšėjoje, gilesnėje negu 1,30 m turi būti patikslintas šlaitų ar tvirtinimo sienelių pastovumas.

2.3. Pagrindo paruošimas

PE, PVC vamzdžiams išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar pilamas, ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Vamzdžio aplinkinis užpildas iš šonų taip pat bus atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis.

Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.). Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyną veiks transporto apkrova, išskyrus atvejus, kai imamas specialių priemonių. Todėl, jei užšalusiam grunte klojami, pavyzdžiui, geriamojo vandentiekio vamzdynai, jie užpilami 1,8 m grunto sluoksniu iki vamzdžio viršaus.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų gruntų, išmušų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant iki koeficiento $K \geq 0,95$ max standartinio sutankinimo. Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas.

2.4. Užpylimas

Užpilant tranšėjas, rekomenduojami įvairūs vamzdžio aplinkinio užpildo grunto suplūkimo būdai.

Įrengiant plastmasinių vamzdžių sistemą, svarbu suplūkti gruntą, nes taip gaunama reikiama šoninė atrama (sutankinimo laipsnis). Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą, galima plūkti žemos kojomis.

Gruntas, naudojamas vamzdžių užpylimui - 30 cm virš vamzdžio turi būti smėlis. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų. Tranšėjas užpilti galima po to, kai išbandyti vamzdynai, patikrinti pagrindai. Tada aplink ir ant vamzdynų pilamas pirmas užpylimo sluoksnis. Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250-600 mm, priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Vamzdžiai ir šuliniai užpilami vienu metu iš abiejų pusių. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį tik tada, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę.

Sutankinto grunto kokybė nustatoma geotechniniais metodais statybos techninės priežiūros sudėtyje.

Užpilo medžiagose negali būti krūmų, šaknų, užšalusių medžiagų, organinių ar kitaip netinkamų medžiagų.

Jokios užpilo medžiagos nėra pilamos vykstant pastoviems darbams tol, kol nebus, kaip nurodyta aukščiau, joms paruoštas pagrindas.

Su užpilo medžiagomis turi būti elgiama taip, kad jas užpilant, paskleidžiant ir sutankinant, būdu išvengta užpilo sluoksniavimosi ir gauta stabili, vientisa sutankinta struktūra.

Organizuodamas savo darbą Rangovas turi atsižvelgti į klimatinės sąlygas, kurių galima tikėtis tame rajone. Jei sudėtos medžiagos dėl kokių nors priežasčių taptų netinkamomis, Rangovas turi tokias medžiagas pašalinti arba apdoroti jas taip, kad atitektų specifikacijas. Toks darbas bus atliktas be jokio papildomo mokesčio.

Jei kitaip nebuvo nurodyta ar patvirtinta, užpylimui ir užpildymui naudojamos iškastos medžiagos, kurių dalelės dydis neviršija 75 mm.

Prieš užpilimo darbus medžiagos parenkamos be riedulių, akmenų, uolienos fragmentų ir panašių ne didesnių nei 50 mm nominalaus dydžio dalykų.

Ten, kur užpilas skirtas po statiniais ir statinio grindimis, medžiaga turi būti sudėta iš patvaraus žvyro, skaldyto akmens, trupinto betono ar smėlio, kurių dalelių dydžiai būtų nedidesni nei 10 mm. Medžiagos sudėtis turi būti tokia, kad nebūtų jokių smulkių dalelių migravimo į užpilą.

Jei kitaip nenurodyta, toliau joks sutankinto užpilo paviršiaus taškas negali būti aukščiau nei 0,05 m virš projekcinio (ar esamo) paviršiaus lygio ir daugiau nei 0,05 m žemiau projekcinio paviršiaus lygio.

Aukščiau nurodytos tolerancijos ribose paviršius turi būti lygus, ką turi patvirtinti Inžinierius.

Kontrolinį išbandymą atlieka rangovo personalo nariai, kurie yra kompetentingi atlikti būtinus bandymus. Papildomas išbandymas gali būti atliktas Inžinieriaus nuožiūra.

Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST L ENV 1997-2:2001 ir LST L ENV 1997-2:2001.

Rangovas taikys tokią tankinimo ir nusėdimo toleranciją, kad užbaigto paviršiaus lygiai ir matmenys Sutarties pabaigoje būtų nurodytos tolerancijos ribose.

Dokumento žymuo 24/12/06-PP-VN-BTS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	3	0

3. VAMZDYNŲ KLOJIMO DARBAI

3.1. Bendros nuostatos

Vykdamas vamzdynų, sklendžių, surenkamų šulinių sekcijų iškrovimo, pristatymo, tvarkymo, transportavimo, saugojimo operacijas į vietą, rangovas turi naudoti tokius metodus ir įrangą, kad būtų išvengta vamzdžių, sklendžių, surenkamų šulinių sekcijų pažeidimų arba sužalojimų. Laikinas įpakavimas, apdangos, įpakavimo elementai neturėtų būti nuimti.

Rangovas turi tikrinti vamzdžius, sklendes, surenkamas šulinių elementus, gautus iš gamintojo ir fiksuoti pažeidimus, sudaužymus, o taip pat nedelsdamas imtis ištaisyti ar pakeisti netinkamus gaminius. Laikotarpis tarp vamzdžių gavimo ir jų montavimo pabaigos turi būti kuo trumpesnis. Laikotarpis, kai vamzdžiai išdėstyti išilgai vamzdyno trasos arba sudėti šalia statyb vietės, laukiant montavimo, taip pat turi būti kuo trumpesnis. Jei šis laikotarpis viršija 1 mėnesį, vamzdžiai turi būti sudėti ant medinių padėklų. Jungiamosios dalys, sklendės turi būti saugojamos uždengtos. Vamzdžiai, jų jungtys, sklendės ir gelžbetoniniai gaminiai turi turėti atitikties sertifikatus.

3.2. Paruošiamieji darbai

Tranšėjos kasimas ir užvertimas turi būti sukoordinuoti su vamzdynų montavimu taip, kad darbai būtų atlikti greitai. Rangovas turi pateikti techninei priežiūrai visas detales apie metodus, kuriuos jis siūlo naudoti vamzdžių klojimo tikslumo kontrolei. Ten, kur naudojamos gairės, jos turi būti fiksuotos ir naudojamos ties kiekvienu nuolydžio pasikeitimu, bet ne rečiau kaip kas 35 m. Gairės turi būti ryškiai nudažytos, netrumpesnės kaip 1 m ir įgilintos į gruntą ne mažiau kaip 150 mm, tiesios, lygios. Montuojamų vamzdžių vidus turi būti sausas, švarus. Pasibaigus darbo dienai arba kai montavimo darbai nevykdomi, atviri vamzdžių galai turi būti tinkamai užsandarinti.

3.3. Savitakinio vamzdyno montavimo darbai

Prieš vamzdžių klojimą patikrinama dugno altitudė, tranšėjos plotis, šlaito nuolydžiai, dugno pagrindas. Patikrinimo rezultatai surašomi į darbų vykdymo žurnalą. Nužymimos šulinių ašys ir pastatomi specialūs stulpeliai su šulinių numeriais ir jų atstumais nuo ašies.

Kiekviena vamzdyno atkarpa turi būti klojama, griežtai laikantis rangovo patvirtintuose brėžiniuose nurodytų nuolydžių ir aukščių. Vamzdžio klojimo tikslumui kontroliuoti turi būti naudojamos gairės.

3.4. Leistini nukrypimai

Vamzdžiai turi būti klojami tiksliai pagal projekte nurodytas trasuotes ir aukščius. Maksimaliai vamzdynams leistinas nukrypimas nuo nurodytos trasuotės ir aukščio iki Ø 600mm skersmens yra 10mm.

3.5. Pakloto vamzdyno apsauga ir užkasimas

Iškasus tranšėją, padėjus ir sutankinus pagrindą, paklojus vamzdį ir išbetonavus atramas, vamzdis turi būti apipilamas užpildu arba betonu. Jei kitaip nenurodyta, erdvė tarp tranšėjos kraštų ir vamzdžio turi būti užpilta tokia pat medžiaga, kaip buvo panaudota pagrindui. Ši medžiaga turi būti paklota ir sutankinta laikantis skyriuje „Užpylimas“ nurodytų reikalavimų. Ypatingai atsargiai reikia iš abiejų vamzdžio pusių jį tolygiai užkasti, kad vamzdis būtų tinkamai paremtas ir nesideformuotų. Jei nenurodyta kitaip, vamzdžio apipylimas daromas iki 200 mm lygio virš vamzdžio viršutinės dalies. Sluoksniai turi būti sutankinami kiekvienoje vamzdžio pusėje sluoksniais, neviršijančiais 100 mm storio po sutankinimo, naudojant mažą rankomis valdomą sutankinimo įrangą. Pagrindinio užkasimo mechaninis sutankinimas tiesiai virš vamzdžio nepradedamas tol, kol bendras apsauginio sluoksnio storis nesiekia mažiausiai 300 mm virš vamzdžio viršaus. Vietoje turi būti atliekamas bandymas, patvirtinantis sutankinimo metodo efektyvumą tokiais intervalais, kuriuos nurodė Inžinierius.

Tranšėja virš užbaigto vamzdžio apipylimo turi būti užpilama užpilu, kuris atitinka skyriuje „Žemės darbai“ išdėstytus reikalavimus, ir sutankinama iki žemės lygio. Tranšėjos atramos turi būti palaipsniui ištraukiamos atsižvelgiant į tai, kaip vyksta užpylimas ir su sąlyga, kad jų ištraukimas nepadarys žalos visiems darbams.

Dokumento žymuo 24/12/06-PP-VN-BTS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	3	0

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1.1. Klojant vamzdžius ant judinto grunto, jį sutankinti ne mažiau 0,95 max standartinio sutankinimo pagal STR 1.07.02:2005 reikalavimus.

1.2. Klojant vamzdžius, gruntinio vandens lygį pažeminti 30 cm žemiau klojamo vamzdžio.

1.3. Naudojamiems gaminiams (vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims ir prietaisams) turi būti pateikti dokumentai ir kokybės sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos respublikoje jam keliamus reikalavimus.

1.4. Geriamo vandens tiekimui naudojamų vamzdžių ir armatūros medžiaga neturi turėti neigiamos įtakos geriamo vandens kokybei.

2. LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI .

2.1. Vamzdynai

Išoriniai geriamojo vandentiekio tinklai projektuojami iš slėginių PE80, PE100, PN10, nuo DN 25 iki DN 630 polietileninių vamzdžių. Techniniai reikalavimai pagal LST EN 12201-2. Vamzdžiai ir armatūra turi būti tinkami minimaliam PN10 darbiniam slėgiui. Polietileninių vamzdžių techninės charakteristikos: medžiagos tankis – 951 kg/m³, elastingumo modulis 1200 MPa, šiluminio plėtimosi koeficientas $1,3 \times 10^{-4}$ (1/K), šiluminis laidumas – 0,38 W/(m K).

Vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami sandūriniu suvirinimu, kompresiniais fittingais, elektrinio lydomojo jungimo būdu ar mechaninėmis jungtimis. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydymu, būtina tiksliai laikytis gamintojo nurodymų.

Su plieniniais vamzdžiais ir fasoninėmis dalimis sujungiama įsriegtais adapteriais ar flanšais.

Vamzdžiai, skirti geriamam vandeniui atgabenti į vietą, turi būti laikomi ant medinių ar panašių padėklų, su vamzdžių galams uždengti skirtais dangčiais, kad nepatektų šiukšlės ir parazitai.

2.2. Bandymas slėgiu

Tinklų bandymas atliekamas stiprumui ir sandarumui. Vamzdynų bandymas atliekamas statybinės organizacijos dviem etapais:

- 1- pirminis - vamzdynų stiprumo bandymas, kai jie dar neužpilti gruntu ir neprijungta rmatūra;
- 2-galinis priėmimo-vamzdynų stiprumo ir hermetiškumo bandymas, užpylus gruntu, bet neprijungus armatūros.

Atliekant šį bandymą, dalyvauja užsakovas.

2.3. Vamzdžių klojimas

Klojant tinklus iš PE vamzdžių, būtina laikytis šių, reikalavimų:

- 1) grunto sluoksnis ne aukštesnis už 6,0 m;
- 2) važiuojamoje dalyje grunto sluoksnis virš vamzdžio ne plonesnis negu 0,60 m, nesiimant papildomų, priemonių transporto apkrovos įtakai sumažinti;
- 3) vamzdžiai klojami ant paruošiamojo smėlio pagrindo, sutankint iki K_{sut} 20,95;
- 4) smėlio (žvyro) išlyginamasis pagrindas po vamzdžiais turi būti supurenamas, išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai;
- 5) išlyginamajam sluoksniui ir užpildui negalima naudoti medžiagų, turinčių aštrių nuolaužų, grunto dalelės neturi viršyti 16 mm, grunto medžiaga neturi būti sušalus;
- 6) aplinkinis užpildo sluoksnis ir 10 cm sluoksnis virš vamzdžio turi būti sutankintas 93% (SP), virš vamzdžio

Dokumento žymuo 24/12/06-PP-VN-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	1	4	0

esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno (kelias, grindinys).

Gruntą galima sutankinti, naudojant įvairią įrangą arba sutrambuoti kojomis.

Gruntinio vandens pažeminimas darbų vykdymo metu atliekamas adatinių, filtrų pagalba.

Sumontuoti vamzdynai turi būti praplaunami ir dezinfekuojami.

2.4. Gelžbetoniniai šuliniai

Apvalūs vandentiekio šuliniai įrengiami vandentiekio tinklų mazguose. Šuliniai suprojektuoti iš surenkamų g/b elementų ir statomi sausuose ir šlapiuose gruntuose. Esant gruntiniams vandenims šuliniai įrengiami ant betono pagrindo ($h=0,1\text{m}$) su hidroizoliacija.

Apvalūs šuliniai surenkami iš gelžbetoninių elementų: dugno plokštės, sieninių žiedų, perdenginio plokštės ir landos žiedų. Drėgnuose gruntuose turi būti atlikta išorinė šulinio izoliacija, aptepant karštu bitumu 2 kartus, 0,5 m aukščiau gruntinio vandens lygio ir vidinė izoliacija - dugno ir sienelių padengimas lateksmento torkrettinku - 30 mm (gali būti ir kita atitinkanti medžiaga).

Šulinių ir landų žiedus užtaisyti 10 mm storio M100 markės skiedinio sluoksniu. Vamzdžių perėjimuose per šulinių sienas naudoti PVC protarpinius su gumomis. Skyles gelžbetoniniuose žieduose užtaisyti B12.5 markės betonu. Šuliniuose po armatūra įrengiamos atramos iš B7,5 markės betono. Šulinių darbo kameros aukštis - 1,8 m. Ilipimui į šulinį įrengiamos lipynės.

Landos suprojektuotos D700 mm, jų aukštis priklauso nuo šulinio įgilinimo. Aplink dangtį apibetonuojama nuolaidi nuogrinda. Šuliniams važiuojamoje dalyje numatoma kelio plokštė po dangčiu, o dangtis – viename lgyje su važiuojamąja dalimi.

Baigiant statyti, šulinys užpilamas normalaus drėgnumo gruntu. Supiltas gruntas sutankinamas iki prajektinio tankio $k_y=0,9$.

2.5. Uždaromoji armatūra, gaminiai ir medžiagos

2.5.1. Sklendė rankinė /pagal standartą ISO 9001/

Komplektacija: sklendė, sklendės valdymo ratas, eksploatavimo instrukcijos lietuvių kalba, kokybės sertifikatai.

Paskirtis - geriamas vanduo.

Gabaritiniai matmenys pagal DIN 3202 4-ąją dalį.

Sąlyginis slėgis PN10, D200,250,150 mm

Tipas - pleištinė, valdymas rankine pavara.

Flišų jungiamieji matmenys ir skylės pagal DIN 2501(ISO 7005-2).

Medžiagos:

- . korpusas ir gaubtas - kalaus ketaus, iš vidaus ir iš išorės padengtas epoksidine danga;
- . velenas - nerūdijančio plieno;
- . pleištas - kalaus ketaus, iš vidaus ir iš išorės padengtas EPDM;
- . valdymo ratas - pilko ketaus, padengtas epoksidine danga;
- . gaubto sandarinimas - NBR profiliniu žiedu.

Sklendė montuojama horizontaliai .

2.5.2. Flanšiniai trišakiai , keturšakiai perėjimai skirti jungti flanšinę uždaromąją armatūrą bei flanšinę armatūrą su vamzdžiais. Sąlyginis slėgis PN16. Medžiagos-korpusas –kalaus ketaus padengtas epoksidine danga. Flanšai pagal DIN28605, jungiamieji matmenys ir skylės pagal ISO 7005-1/2

2.5.3. Flanšiniai sujungikliai (adapteriai) PE vamzdžiams, tempimui atsparūs. Skirta vamzdžių sujungimui su flanšine armatūra. Flanšinis sujungiklis susideda iš kalaus ketaus flanšo padengto epoksidine danga, fiksavimo žiedo, plokščia tarpine ir sandarinimo tarpine.

Dokumento žymuo 24/12/06-PP-VN-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	4	0

2.5.4. Atraminė įvorė skirta PE vamzdžiams kaip standumo priemonė jungiant vamzdžius su flanšiais sujungikliais. Gaminamos iš nerūdijančio plieno ir susideda iš dviejų dalių: žiedo ir konusinio sujungimo pleišto.

2.5.5. PVC protarpis montuojamas vandentiekio vamzdžių praėjimuose per g/b šulinius. Perėjimams per g/b rentinius naudojami trumpieji protarpiai su guminėmis sandarinimo tarpinėmis.

2.5.6. Ketinės lietaus surinkimo grotelės turi atlaikyti ne mažesnę kaip 40t. apkrovą. Turi būti sertifikuotos Lietuvoje. Grotelių išmatavimai 440mmx360mm.

2.5.7. Balnas PVC/PE vamzdžiams. Balnas užveržiamas 4 varžtais. Korpusas iš karo ketaus GGG40 ir padengtas vidutiniškai 120 - 180 mikronų storio epoksidine danga. Sandarinimo jungtis - EPDM guminis žiedas, pagal UNE-53571/89,DIN-2690 standartus. Komplektuojami su nerūdijančio plieno varžtais AISI-304 ir poveržlėmis (M-8) A2-DIN 125

2.5.8. Jungiamosios detalės. Medžiaga: atsparus dezinfekcijai žvalvaris. Sandarinimo žiedai-nitrilinė guma.Naudojimo sritis - geriamasis vanduo. Darbinis slėgis - 16bar.

2.6. Šulinių žymėjimo lentelės

Lentelės skirtos vandentiekio, nuotekų tinklų ir priešgaisrinių hidrantų žymėjimui. Lentelės iš plastiko, atsparaus ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrų svyravimams ir smūgiams, UV spinduliams. Lentelės matinio plastiko. Lentelės tvirtinamos prisukant prie paviršiaus keturiais varžtais.

2.7. Komunikacinis ženklų stovas

Komunikacinių ženklų stovai iš apvalaus vamzdžio (išorinis diametras 32 mm), minimalus sienelės storis 2,9 mm. Tvirtinimo plokštelė iš plieno (minimalus storis 1,5mm), apačioje ir viršuje užlenktomis briaunomis, kurios apsaugo šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio fizinio poveikio. Užlenktos briaunos plotis 12 mm. Tvirtinimo plokštelė virinama prie stovo. Stovo apačioje (100 mm nuo vamzdžio apačios) privirinta armatūra (minimalus diametras 10 mm).

Bendras stovo aukštis - 1450 mm. Visas komunikacinių ženklų stovas karštai cinkuotas. Gaisrinių hidrantų stovai karštai cinkuoti ir dažomi UV (ultravioletiniams) spinduliams atspariais dažais, raudona spalva.

3. LAUKO NUOTAKYNO TINKLAI

3.1. Vamzdynai

Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polivinilchloridinių monolitinės vienasluoksnės sienelės lauko kanalizacijos vamzdžių (PVC-U).

Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido monolitinės vienasluoksnės sienelės PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 1401-1 :2009 „Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdžių sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai“ standarto reikalavimus. Gamintojai vamzdžiams turi pateikti tai patvirtinančius sertifikatus, išduotus Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC).

PVC lauko kanalizacijos vamzdžių techniniai duomenys:

- žaliavos tankis – 1410 kg /m³,
- elastingumo modulis – 3000 MPa,
- šiluminė talpa – 1,0 J/(g C).

Vamzdžiai yra atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose. Naudojami SN4, SN8 klasės PVC-U vamzdžiai. Vamzdžiai montuojami su guminiiais sandarinimo žiedais. Vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagamintos pagal LST EN 681-1 standarto reikalavimus, užtikrina patikimą

Dokumento žymuo	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
24/12/06-PP-VN-TS	3	4	0

vamzdžių jungties sandarumą.

3.2. Vamzdžių klojimas

- 1) grunto sluoksnis virš vamzdžio ne aukštesnis už 6,0 m;
- 2) važiuojamoje dalyje grunto sluoksnis virš vamzdžio ne plonesnis negu 1,0 m, nesiimant papildomų priemonių transporto apkrovos įtakai sumažinti. Pabrežtinis šoninio užpylimo grunto sutankinimas 93% (SP);
- 3) vamzdžiai klojami ant paruošiamojo smėlio pagrindo, sutankinti iki $K_{sut} - 0,95$;
- 4) smėlio (žvyro) išlyginamasis pagrindas po vamzdžiais turi būti supurenamas, išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai;
- 5) išlyginamajam sluoksniui ir užpildui negalima naudoti medžiagų, turinčių aštrių nuolaužų., grunto dalelės neturi viršyti 16 mm, grunto medžiaga neturi būti sušalusi;

3.3. Plastikinis šulinys

Plastikinis apvalus, surenkamas nuotekų priežiūros šulinys DN1000 mm su surenkamąja kinete, gofruotu vamzdžiu, tarpinėmis, kūgiu sumažinančiu šulinio skersmenį nuo 1,0m iki 0,6m, įlipimo kopėčiomis, ketiniu dangčiu iki 40t. aprovos ir atraminiu žiedu.

Šulinys atitinka galiojančius standarto LST EN 476:2011 saugos reikalavimus, o sudedamosios šulinio dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus ir tinka naudoti sunkaus transporto zonose (apkrovos kl. D400, 40 tonų) ir iki 6m gylio.

3.4. Plastikiniai apžiūros šulinėliai

3.4.1. gufruotas vamzdis

Visiems šuliniams naudojami patentuoti gofruoti vamzdžiai iš smūgiams atsparaus PVC 315, 400 mm arba 425 mm vidinio skersmens. Dėl savo unikalios, gofruotos konstrukcijos- tiek išorės tiek vidaus vamzdis turi savybių, leidžiančių prisiderinti gruntui judant.

3.4.2. šulinio kinetė

Prie šulinio kinetės galima prijungti vamzdžius nuo 110mm iki 315 mm skersmens. Šulinio kinetės visada tiekiamos su sandarinimo žiedu. Gofruotas vamzdis ir kinetė sujungiami naudojant sandarinimo žiedą. Į kinetę jungiamas nuotekų vamzdžio lygus galas. Kinetėje yra movos su įmontuotomis guminėmis tarpinėmis. Kinetės turi išformuotus tekėjimo latakus. Visos šulinių jungtys su sandarinimo žiedais turi išlaikyti 5m vandens stulpo slėgį. Jungiant vamzdį aukščiau nei yra kinetės atšaka, naudoti guminę prisijungimo tarpinę.

3.4.3. šulinio dangtis


Važiuojamojoje kelio dalyje plaukiojantis kanalizacijos dangtis su vyriais. Eksploatacijos laikas ne mažiau kaip 50m. Tarpinė pagal EN 124 standartą, kuri panaikina bet kokią dangčio vibraciją. Dangčio medžiaga iš kalus ketus atsparus agresyviai aplinkai, pilnai išlaiko savo savybes diapazone nuo -50°C iki +50°C, atsparus vidinei metalo korozijai. Apkrovos klasė D400. Pilnas atidarymas ne mažiau 600mm.

Parkų važiuojamosiose vietose, šaligatviuose kanalizacijos dangtis su vyriais. Eksploatacijos laikas ne mažiau kaip 50 m. Tarpinė pagal EN 124 standartą. Dangčio medžiaga iš kalus ketus atsparus agresyviai aplinkai, pilnai išlaiko savo savybes diapazone nuo -50°C iki +50°C, atsparus vidinei metalo korozijai. Apkrovos klasė B125. Pilnas atidarymas ne mažiau 550mm

Dokumento žymuo 24/12/06-PP-VN-TS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	4	0

Poz. Eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1	2	3	4	5	6
	- F1-				
1.	Plastikinių PVC, beslėginių, movinių 4,0 kN/m2 (kPa), „N“ klasės nuotekų vamzdžių DN200 mm su visomis reikalingomis jungtimis tiekimas, sumontavimas žemėje, išbandymas ir pridavimas užsakovui.	TS p.3.1	m	27,9	
2.	Plastikinis, apvalus, surenkamas nuotekų apžiūros šulinėlis DN425 mm su D200 surenkamąja kinete, gofruotu vamzdžiu, tarpine, ketiniu dangčiu iki 40t. apkrovos.	TS p.3.4	Vnt.	3	
3.	Šulinio žymėjimo stovas, žemas, cinkuoto metalo su plastikine lentele šulinio vietai nurodyti.	TS p.2.7	Vnt.	3	
4.	Vamzdžių sistemos Ø200 mm vidaus apžiūra televizine diagnostine aparatūra, darant vaizdo įrašą, nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas		m	27,9	STR2.07. 01:2003 P482
5.	Smėlis pagrindams po vamzdžiais.		m ³	3	
6.	Betonas šulinių stovams		m ³	0,2	
	- L1-				
1.	Plastikinių PVC, beslėginių, movinių 4,0 kN/m2 (kPa), „N“ klasės nuotekų vamzdžių DN200 mm su visomis reikalingomis jungtimis tiekimas, sumontavimas žemėje, išbandymas ir pridavimas užsakovui.	TS p.3.1	m	28,3	
2.	Plastikinis, apvalus, surenkamas nuotekų apžiūros šulinėlis DN425 mm su D200 surenkamąja kinete, gofruotu vamzdžiu, tarpine, ketiniu dangčiu iki 40t. apkrovos, vandens surinkimo grotelėmis	TS p.3.4	Vnt.	3	
3.	Šulinio žymėjimo stovas, žemas, cinkuoto metalo su plastikine lentele šulinio vietai nurodyti.	TS p.2.7	Vnt.	3	
4.	Vamzdžių sistemos Ø200 mm vidaus apžiūra televizine diagnostine aparatūra, darant vaizdo įrašą, nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas		m	28,3	STR2.07. 01:2003 P482
5.	Smėlis pagrindams po vamzdžiais.		m ³	3	
6.	Betonas šulinių stovams		m ³	0,2	

Dokumento žymuo 24/12/06-PP-VN-SPŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	1	1	0

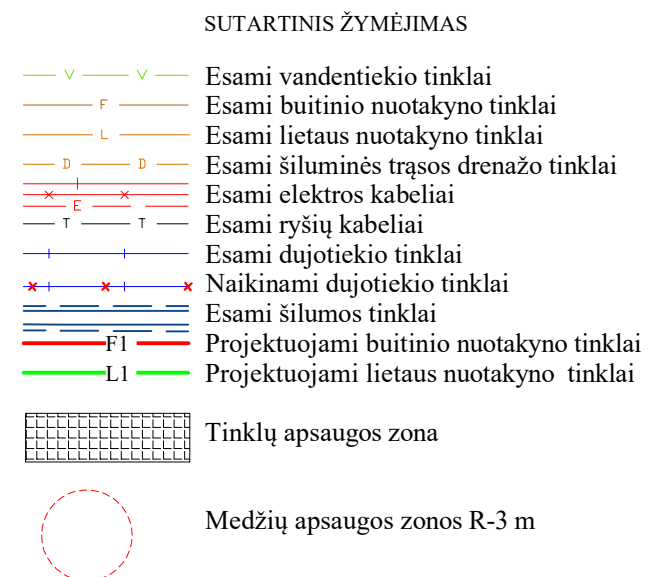

Pastaba:
Tinklų klojimo apsaugos zonose yra saugotinių medžių. Medžių šalinimas nenumatytas.
Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymo Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklės" reikalavimais, išlaikomi normatyviniai atstumai iki medžių.


MEDŽIŲ, ESANČIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOJE, TAKSACIJA				
Eil. Nr.	Medžio rūšis	Skersmuo	Atstumas iki tinklų	Pastabos
1	Liepa	41 cm	4,68 m	Išsaugomas
2	Klevas	18 cm	3,67 m	Išsaugomas
3	Klevas	15 cm	3,21 m	Išsaugomas
4	Klevas	35 cm	3,15 m	Išsaugomas
5	Klevas	20 cm	3,10 m	Išsaugomas
6	Klevas	25 cm	3,20 m	Išsaugomas
7	Klevas	33 cm	3,28 m	Išsaugomas
8	Klevas	40 cm	3,40 m	Išsaugomas

0	2024-12	Statybos leidimui (konkursui) ir statybai						
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS(PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)						
KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA 2004-01-26, Nr. (20.30)-M2-177				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS, NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMO (UN. NR. 4400-5020-2196) IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS, GANYKLŲ G. 21, PALANGOJE, PROJEKTAS			
31014	S.P.V.	A. Žutautas		2024-12	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: VANDENTIEKIS, NUOTEKŲ ŠALINIMAS			
31014	S.P.D.V.	A. Žutautas		2024-12				
					DOKUMENTO PAVADINIMAS:			
KALBA					Sklypo planas su vandentiekio ir nuotakyno tinklais M1:500			
LT	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "Palangos vandenys"				DOKUMENTO ŽYMUO:		LAPAS	LAPŲ
					24/12/06-PP-VN-01		1	1

1:7000
36202350



Suderinimo TIIIS sistemoje ID:
Pastaba: žemės sklypų ribos pažymėtos naudojant VI Registrų centro duomenis.
PASTABA: TPS vartai - TIIIS topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų derinimo sistema neatlieka topografinio plano derinimo su požeminių komunikacijų atsakingais atstovais.
Požeminės komunikacijos topografiniame plane pateiktos tik pagal suteiktus archyvinis duomenis kurie nėra ir nebus derinami su šiuos tinklus eksploatuojančių institucijų, įmonių atsakingais atstovais.



Plano tipas:		Topografinis planas pilnas turinys				
Objekto adresas:		Ganyklų g. 21, Palanga				
Aukščių sistema		Koordinatų sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07		LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	3
UAB "Gistamos projektai"						
Minijos g. 127-306, Klaipėda Tel. 867772745						
Kv. paž. Nr.		Vardas, pavardė		Parašas	Data	A.V.
1GKV-894		T. V			2024-01	
Užsakovas				Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
				1:500	1	1

MB „Kridas“ į. k. 303378677

SUTIKIMAS

2024 m. gruodžio 30 d.

Palanga

Aš, MB „Kridas“ direktorius Ignas Tiškus, būdamas žemės sklypo Ganyklų 21, Palangoje savininkas, s u t i n k u, kad vadovaujantis 2024-12-27, UAB Palangos vandenys“ išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr.316/24/1, iškeliant buitinio ir lietaus nuotakyno tinklus iš po statomo namo, tinklai būtų klojami sklypo ribose, o tinklų apsaugos zonos būtų įrašytos į sklypo nekilnojamojo turto registrą.

MB „Kridas“ direktorius

I T




FR0468 forma patvirtinta
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2002 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. 373

KLAIPĖDOS APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PALANGOS SKYRIUS

Vytauto g. 75, Palanga, tel. 8(460)48560, el. paštas Palangos sk.@vmi.lt
(istaigos duomenys)

**NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAŽYMA**

2004-01-26,
(data)

(20.30)-M2-177
(numeris)

Pažymos Nr. 319014

Pažymima, kad šios pažymos pateikėjas Antanas Žutautas, a/k
(vardas, pavardė, asmens kodas)

gyvenantis _____
(indeksas, adresas, telefono numeris, savivaldybė)

vykdo individualią veiklą:

<u>18</u> (kodas)	<u>finansinis tarpininkavimas, nekilnojamas turtas, nuoma, kita verslo,</u> <u>konsultacinė veikla (medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai)</u> (veiklos rūšies pavadinimas)
_____ (kodas)	_____ (veiklos rūšies pavadinimas)
_____ (kodas)	_____ (veiklos rūšies pavadinimas)

Vedėja
(pareigos)



(Parasas)

(vardas, pavardė)

Veiklos rūšių kodai:

- 1 – advokatai, advokatų padėjėjai
- 2 – notariai
- 3 – antstoliai
- 4 – sporto veikla
- 5 – atlikėjų veikla
- 6 – kūrybinė veikla
- 7 – žemės ūkis ir susijusių paslaugų veikla
- 8 – maisto produktų, gėrimų gamyba
- 9 – tekstilės ir tekstilės gaminių gamyba
- 10 – odos ir jos dirbinių gamyba

- 11 – medienos ir jos gaminių gamyba
- 12 – kita aukščiau nenurodyta gamyba
- 13 – statybos, remonto darbai
- 14 – automobilių, asmeninių, namų ūkio reikmenų, buitinių daiktų taisymas
- 15 – prekyba
- 16 – viešbučiai ir restoranai
- 17 – transporto paslaugos
- 18 – finansinis tarpininkavimas, nekilnojamas turtas, nuoma, kita verslo, konsultacinė veikla
- 19 – profesinis (papildomas) mokymas
- 20 – kita aptarnavimo veikla